



Anschlussschema für Kassetten-Klimageräte Super Digital Inverter

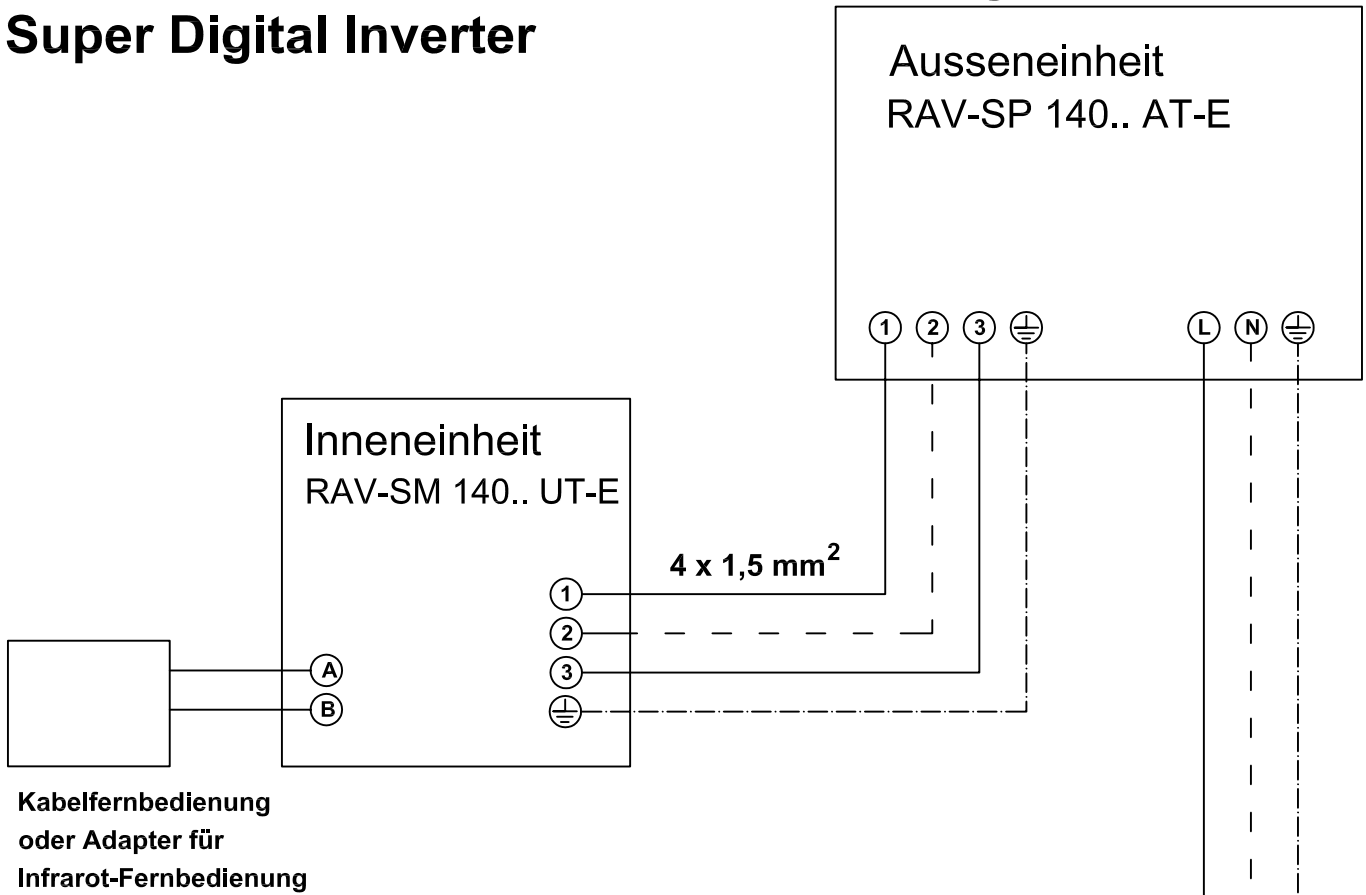

Regional ist die Installation eines 400 V Elektrotrafos vorgeschrieben.
C 13 Absicherung für Trafo 1,5 mm²
Verbindungsleitung vom Trafo zum Aussengerät 4 mm²

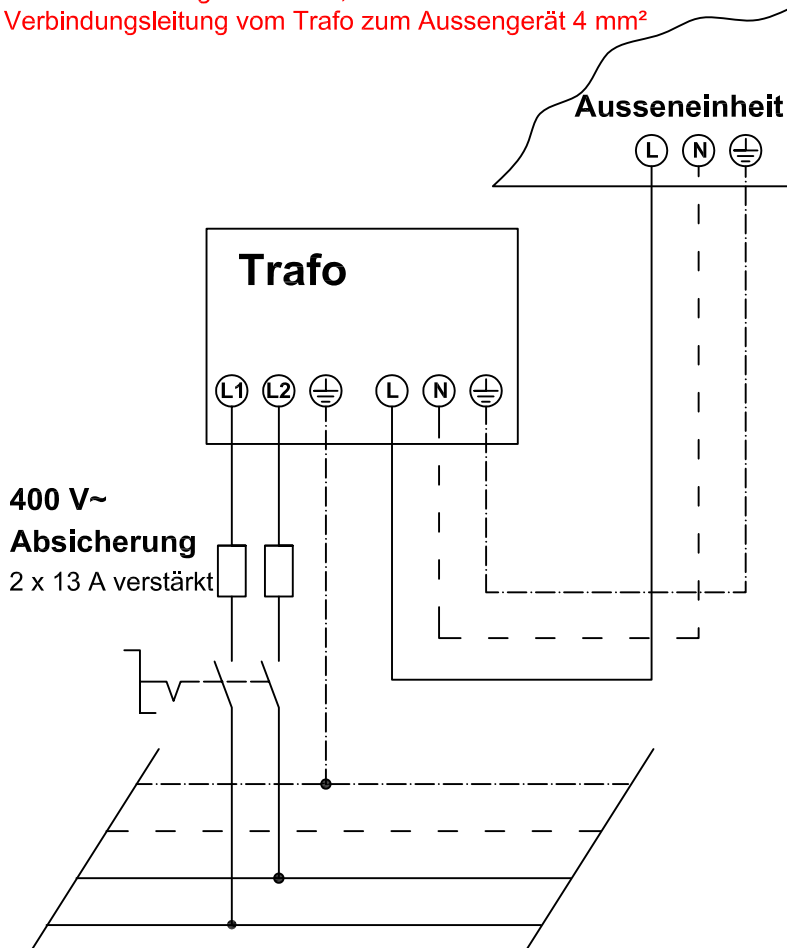

Objekt	Datum : 22.12.09
	Gez. : ak
	RAV-SM 140..UT-E SP 140..AT-E